

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2017010307941691

发证日期：2021年12月07日

有效期至：2031年12月07日

**委托人名称** 环宇高科有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**制造商名称** 环宇高科有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**生产企业名称** 环宇高科有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**产品名称和系列、规格、型号** 塑料外壳式断路器  
HYM1-125L、HYM1-125M、HYM1-125H、HYM1K-125L、HYM1K-125M、HYM1K-125H；  
参数及型号解释详见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.2-2020

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

附 录

第 1 页 共 3 页

证书编号: CQC2017010307941691

纸 号:

HYM1-125L、HYM1-125M、HYM1-125H、HYM1K-125L、HYM1K-125M、HYM1K-125H;  
 $U_{imp}$ :8kV;  $U_i$ :800V;  
 $U_e$ :AC400/690V(2P、3P、3P+N、4P), DC250V(2P 外形);  
 $I_n$ :16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A;  
过电流脱扣器类型:热磁式;  
AC400/690V:  $I_{cs}$ :26/5kA(L 型)、35/10kA(M 型)、50/10kA(H 型),  
 $I_{cu}$ :35/10kA(L 型)、50/20kA(M 型)、85/20kA(H 型);  
DC250V:  $I_{cs}$ :10kA(L 型)、 $I_{cu}$ :15kA(L 型),  $I_{cs}$ :15kA(M 型)、 $I_{cu}$ :20kA(M 型);  
选择性类别:A;  
极数: AC:2P(L 型、M 型)、3P(L 型、M 型、H 型)、3P+N(L 型、M 型, N 极常通)、  
4P(L 型、M 型, N 极可开闭);  
接线方式:DC:2P 外形(L 型、M 型); 2P、3P、4P 适用于隔离, 3P+N 不适用于隔离;  
配用的触头: 辅助触头: 1N01NC;  $I_{th}$ :3A;  
AC-15:400V/0.4A; DC-13:220V/0.15A;  
报警触头: 1N01NC;  $I_{th}$ :3A;  
AC-15:400V/0.3A, DC-13:220V/0.15A;  
符合附录 N 的电子附件欠电压脱扣器:  $U_i$ :400V;  $U_{imp}$ :4kV;  $U_s$ : AC230/400V;

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

附 录


证书编号：CQC2017010307941691

第 2 页 共 3 页

纸 号：

型号的解释：

HY M 1 □ - 125 □ □ / □ □ □ □

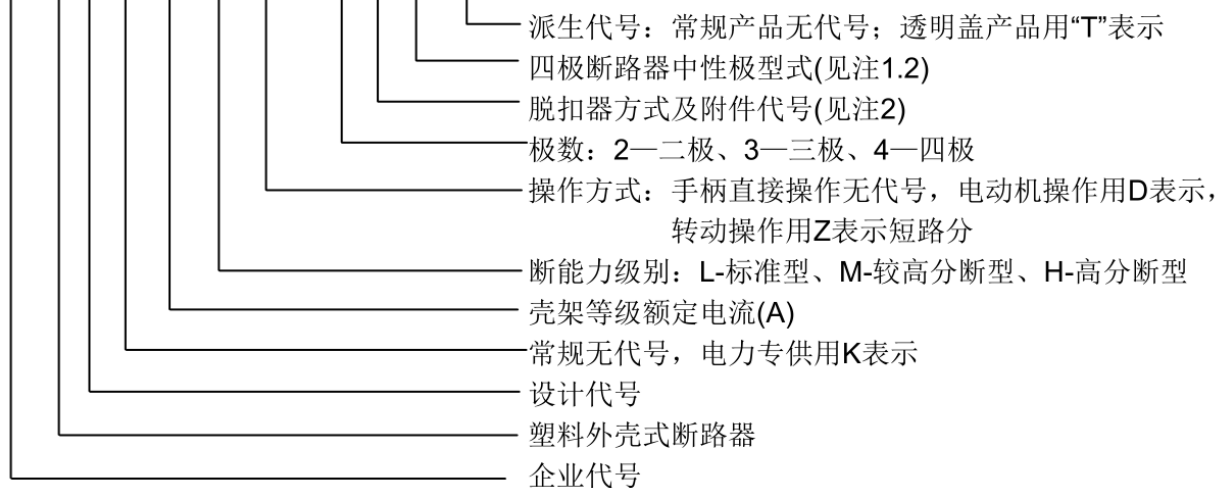

注：1.极数代号：

1)二极产品无电动操作，无转动操作

2)四级产品中性极(N)的型式：

A型：3P+N，N 极不安装过电流脱扣元件，且N 极始终接通，不与其它三极一起合分；

B型：4P，N 极不安装过电流脱扣元件，且N 极与其它三极一起合分(N 极先合后分)；

2. 脱扣器方式及附件代号(见表1)

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

附 录

第 3 页 共 3 页

证书编号：CQC2017010307941691

纸 号：

表 1 脱扣器方式及附件代号

附件名称	不带附件	报警触头	分励脱扣器	辅助触头	欠电压脱扣器	分励脱扣器辅助触头	分励及欠压脱扣器	二组辅助触头	辅助触头欠电压脱扣器
过流脱扣器方式	代 号								
瞬时脱扣器	200	208	210	220	230	240	250	260	270
复式脱扣器	300	308	310	320	330	340	350	360	370
附件名称	分励脱扣器报警触头	辅助触头报警触头	欠电压脱扣器报警触头	分励脱扣器辅助触头报警触头	分励、欠压脱扣器,报警触头	二组辅助触头报警触头	辅助触头欠电压脱扣器报警触头		
过流脱扣器方式	代 号								
瞬时脱扣器	218	228	238	248	258	268	278		
复式脱扣器	318	328	338	348	358	368	378		

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心